


Z000100X1

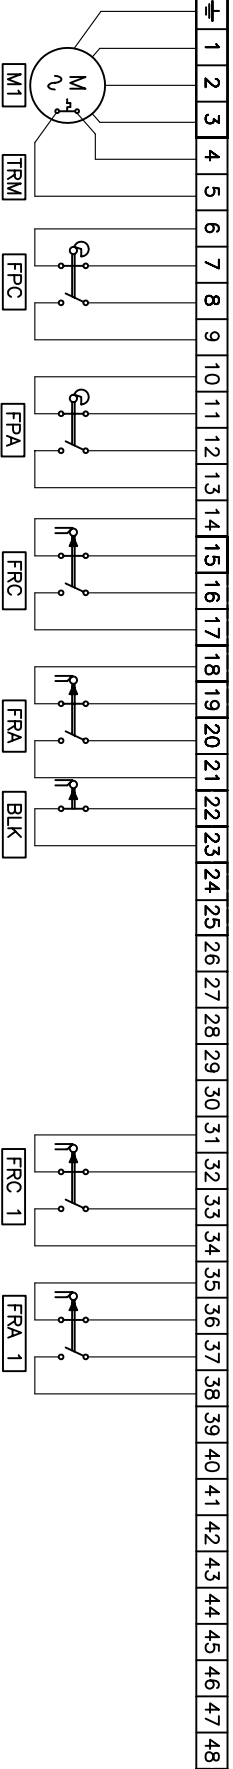

(**) M1 MOTOR ELECTRICO / ELECTRIC MOTOR
 TRM MOTOR THERMAL OVERLOAD PROTECTION RELAY
 Sonda PROTECTION TERMICA MOTOR

FRC CLOSE LIMIT SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO CIERRE DPDT 250V-5A
 FRA OPEN LIMIT SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO APERTURA DPDT 250V-5A
 FPC CLOSE TORQUE SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR PAR CIERRE DPDT 250V-5A
 FPA OPEN TORQUE SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR PAR APERTURA DPDT 250V-5A
 BLK BLINKER SWITCH 250V-4A/MICROINTERRUPTOR INTERMITENCIA 250V-4A
 HT CALEFACCION ANTI-CONDENSACION / ANTI-CONDENSATION HEATER

TPS TRANSMISOR DE POSICION (SEÑAL ANALOGICA) / ELECTRONIC POSITION TRANSMITTER (ANALOGUE SIGNAL)
 POT PRECISION POTENTIOMETER/POTENCIOMETRO DE PRECISION

FRC1 CLOSE LIMIT SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO CIERRE DPDT 250V-5A
 FRA1 OPEN LIMIT SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO APERTURA DPDT 250V-5A
 FPC1 CLOSE TORQUE SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR PAR CIERRE DPDT 250V-5A
 FPA1 OPEN TORQUE SWITCH DPDT 250V-5A/MICROINTERRUPTOR PAR APERTURA DPDT 250V-5A
 AUX1 MIDDLE TRAVEL SWITCH SPDT 250V-4A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO SPDT 250V-4A
 AUX2 MIDDLE TRAVEL SWITCH SPDT 250V-4A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO SPDT 250V-4A
 AUX3 MIDDLE TRAVEL SWITCH SPDT 250V-4A/MICROINTERRUPTOR RECORRIDO SPDT 250V-4A

(*) FOR ELECTRIC ACTUATORS, ATEX VERSION, BLINKER IS OPTIONAL. CHECK CENTORK ACKNOWLEDGEMENT ORDER IF BLINKER IS INCLUDED. ACTUADORES ELECTRICOS (VERSION ATEX), EL BLINKER ES OPCIONAL. VERIFICAR SI DICHO ELEMENTO ESTA INCLUIDO EN LA CONFIRMACION DE PEDIDO CENTORK.

(**) A.C. SINGLE PHASE ACTUATORS ARE DELIVERED WITH THEIR CAPACITOR. CAPACITOR MUST BE INSTALLED ON THE EXTERNAL ELECTR. CABINET. LOS ACTUADORES A.C. MONOFASICOS SE SUMINISTRAN CON SUS CONDENSADORES. ESTOS DEBEN SER MONTADOS EN EL ARMARIO ELECTRICO EXTERNO.

A	MODIFICACION	FECHA	DIBUJADO	FECHA	FIRMA	400 SERIES TERMINAL PLAN ELECTRIC ACTUATOR-STD CONTROL AC THREE PHASE STD-FR		TOLERANCIAS GENERALES DIMENSIONALES AGUEROS: H12 EJES: h12. ROSCAS: GRADO MEDIO. LONGITUDES: js12	RECORRIDO EN LOS PASOS INDICACION	R0.3
B	-	-	REVISADO	07/10/09	IM					
C	-	-	VERIFICADO	07/10/09	JP					
D	-	-	ESCALA	-	-	A3		N°: 1	de 1	
E	-	-	-	-	-	A3		Z000100X1	de 1	
F	-	-	-	-	-	A3		Z000100X1	de 1	

Propiedad de CENTORK VALVE CONTROL S.L. prohibida su utilizacion reproduction y distribucion sin autorizacion expresa por escrito

